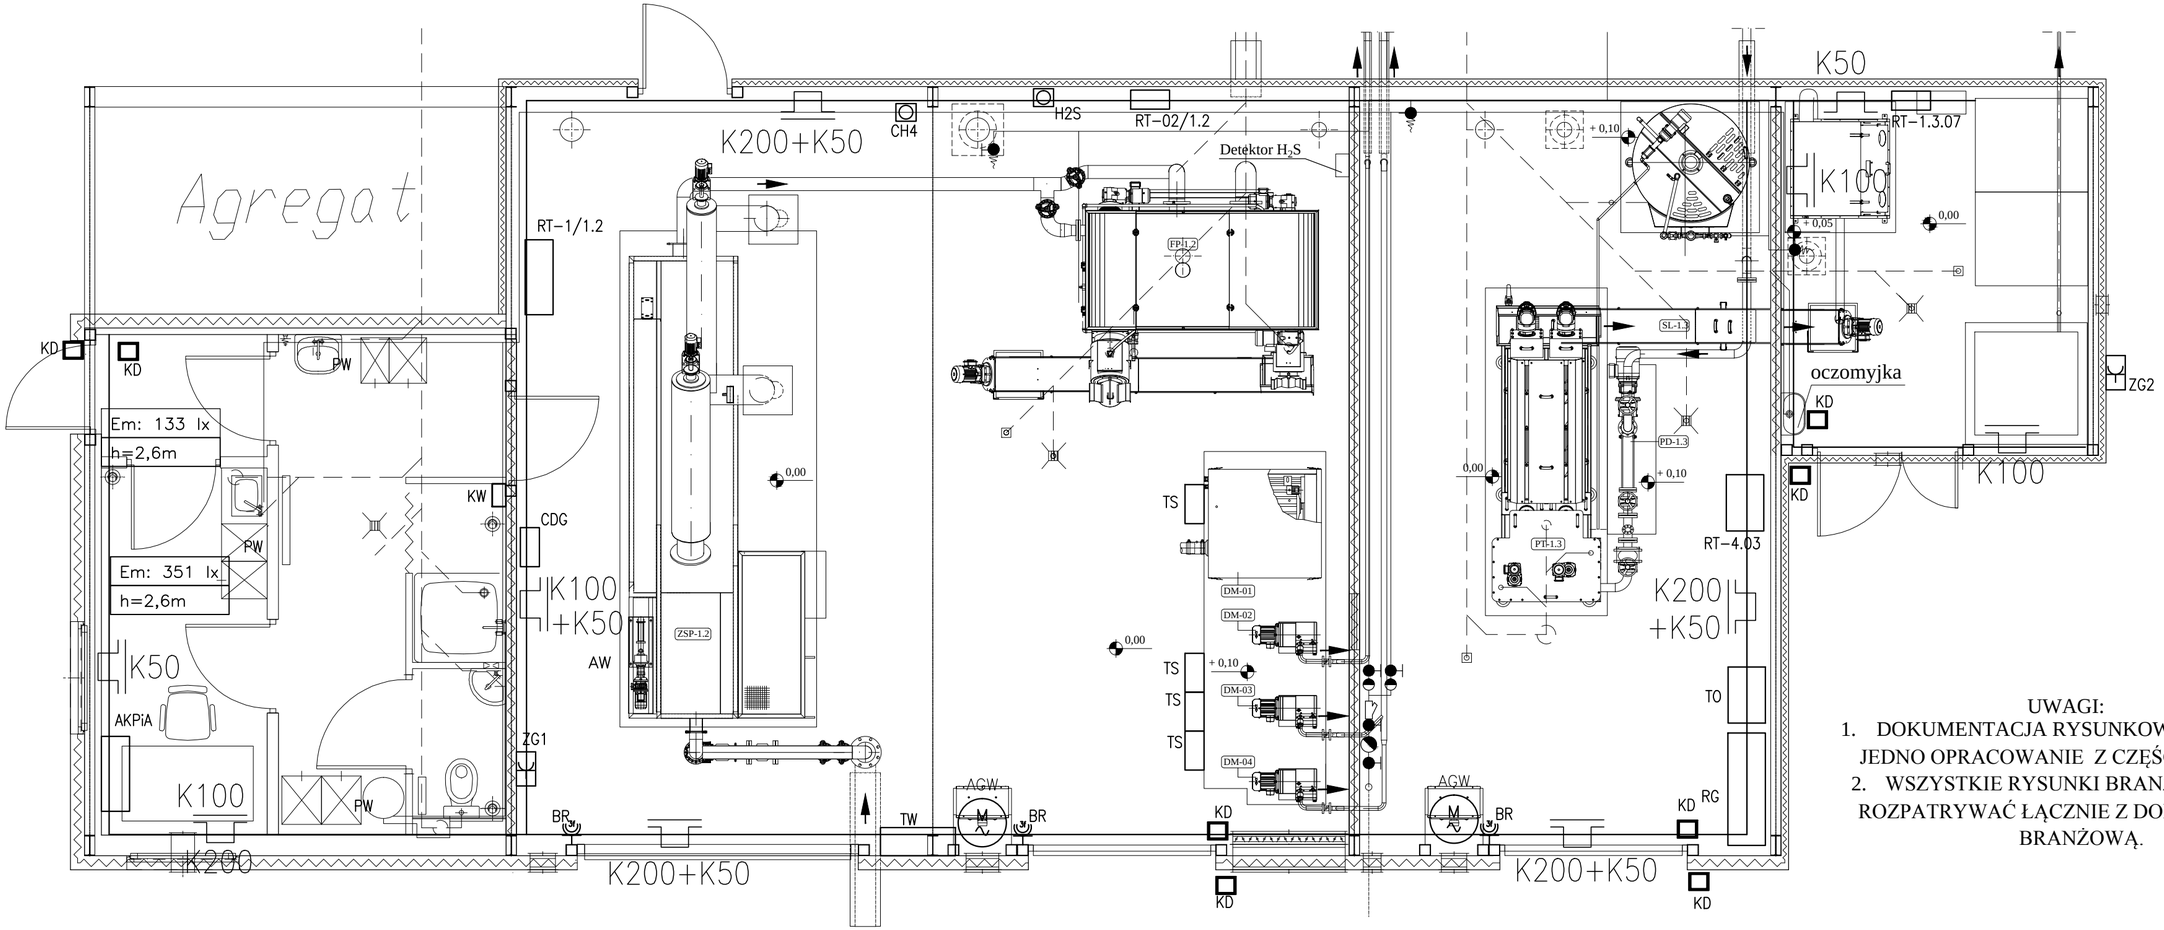

UWAGI:

1. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWI JEDNO OPRACOWANIE Z CZĘŚCIA OPISOWĄ.
2. WSZYSTKIE RYSUNKI BRANŻY ELEKTR. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ.

TW – Tablica wentylacji
CDG – Centrala detekcji gazów
CH4 – Detektor metanu pod stropem
H2S – Detektor siarkowodoru
KD – Czytnik KD
KW – Kaseta załączenia wentylacji
– Korytko kablowe
K200

OZNACZENIA:

– oprawa świetlówkowa IP65, 2x36W
AW – jw. lecz z modułem awaryjnym 2h
– oprawa świetl. do wbudowania IP44, 2x18W
– oprawa halogenowa IP65, 75W
– łącznik schodowy, szczelny
– łącznik 1bieg., szczelny

M – napędy elektryczne
AGW – aparat grzewczo–wentylacyjny
RG – rozdzielnica nn obiektu
RT... – rozdzielnica technologiczna
AKPiA – szafa automatyki
TS – tablica sterowania miejscowego
ZG – zestaw gniazd remontowych
– gniazdo 1f, 16A, szczelne
PW – gniazdo 1f, 16A, szczelne, dla podgrzewacza

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Obiekt: BUDOWA PODCZYSZCZALNI DLA LOTNISKA MPL WARSZAWA/MODLIN
ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Indeks	Data	Rys. Nr	REWIZJA
00	12.07.2016	E_02	R00

Branża: ELEKTRYCZNA — Faza: PW — Skala: 1:50

Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNO - SOCJALNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPiA
ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ ELEKTR.
I TRASY KORYTEK KABLOWYCH

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	inż. Krzysztof Ziółkowski	KL–269/86	
Opracował:			
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Popek	St–348/78	